

Техническая спецификация

Характеристики ESQ PR 112MA2-SDN-B1-S12-IP55-Y2-IE2 4/3000-B35

1	Мощность, кВт	4
2	Напряжение, В	220/380
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	85.8
5	$\cos\phi$	0.88
6	Ток, А	13, 9/8
7	I_p/I_n	8.3
8	M_p/M_n	2.2
9	$M_{\max}/M_n$	2.3
10	Скорость, об/мин	3000
11	Соединение	Δ/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	6306 (SKF/NSK/KOYO/FAG)
16	Задний подшипник	6306 (SKF/NSK/KOYO/FAG)
17	Климатическое исполнение	Y2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Лапы + Фланец (B35)
21	Датчики температуры статора	3 биметаллических датчика

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от
производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего
менеджера

Согласовано:

должность
подпись
Ф.И.О.




Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
-----	------	---------	------	------

Лист

1

Габаритный чертеж

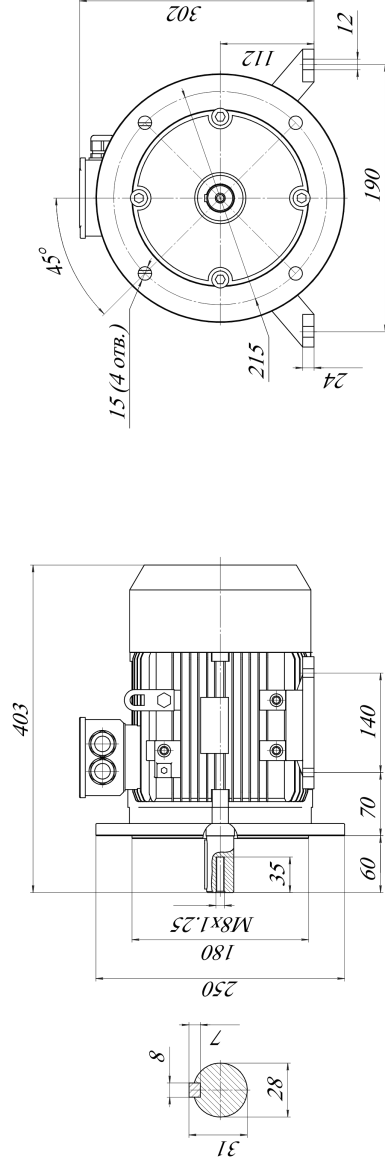

В отсутствие характеристик нагрузки приводимого механизма, заказчик сам несет ответственность за выбор электродвигателя.


Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования. Допуски на отклонения технических характеристик согласно ГОСТ 60034-1-2014.

Информацию по не регламентированным ГОСТ размерам уточняйте у Вашего менеджера (могут отличаться в зависимости от производственной площадки)

Согласовано:

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

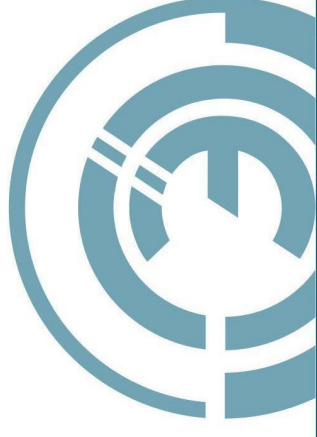 $\phi.N.O.$ [illegible]

Инд. № подл.	Подп. у дана	Врам. инд. №	Инд. № дучл.	Подп. у дана
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------