

Техническая спецификация

Характеристики ESQ PR 160M6-SDN-B1-S12-IP55-Y2-IE2 7.5/1000-B35

1	Мощность, кВт	7.5
2	Напряжение, В	380/660
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	87.2
5	Cosφ	0.78
6	Ток, А	16, 8/9, 6
7	I _p /I _n	7
8	M _p /M _n	2
9	M _{max} /M _n	2.1
10	Скорость, об/мин	1000
11	Соединение	Δ/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	6309 (SKF/NSK/KOYO/FAG)
16	Задний подшипник	6309 (SKF/NSK/KOYO/FAG)
17	Климатическое исполнение	Y2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Лапы + Фланец (B35)
21	Датчики температуры статора	3 биметаллических датчика

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего менеджера

Согласовано:

должность
подпись
Ф.И.О.




Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
-----	------	---------	------	------

Лист

1

Габаритный чертёж

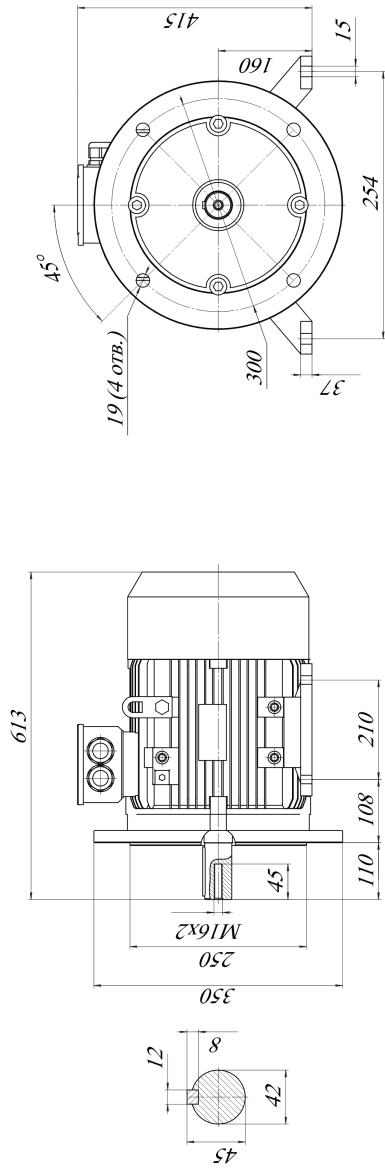


В отсутствие характеристик нагрузки приводимого механизма, заказчик сам несет ответственность за выбор электродвигателя. Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования. Допуски на отклонения технических характеристик согласно ГОСТ 60034-1-2014.

Информацию по не регламентированным ГОСТ размерам уточняйте у Вашего менеджера (могут отличаться в зависимости от производственной площадки)

Согласовано:

Должность	подпись	Ф.И.О.
-----------	---------	--------

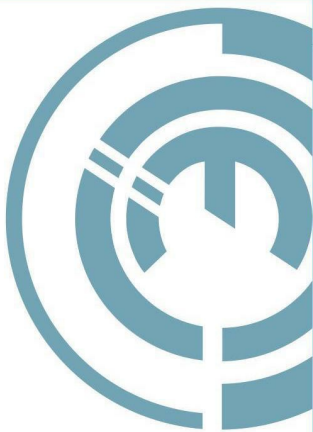

И.И.И. № подл.	Подп. и дата	Взам. инж. №	И.И.И. № подл.	Подп. и дата
----------------	--------------	--------------	----------------	--------------

И.И.И. № подл.	Подп. и дата	Взам. инж. №	И.И.И. № подл.	Подп. и дата
----------------	--------------	--------------	----------------	--------------