

Техническая спецификация

Характеристики ESQ PR 315S6-SDN-B1-F2-S3-IP55-Y2-IE2 75/1000-B35

1	Мощность, кВт	75
2	Напряжение, В	380/660
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	93.7
5	$\cos\phi$	0.85
6	Ток, А	131/75,5
7	I_p/I_n	6.6
8	M_p/M_n	2
9	$M_{\max}/M_n$	2
10	Скорость, об/мин	1000
11	Соединение	Δ/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	NU319 (SKF/NSK/KOYO/FAG)
16	Задний подшипник	6319
17	Климатическое исполнение	Y2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Лапы + Фланец (B35)
21	Датчики температуры статора	3 биметаллических датчика
22	Токоизоляция	Токоизолированный подшипник с неприводной стороны

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего менеджера

Согласовано:


должность
подпись
Ф.И.О.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

Габаритный чертёж

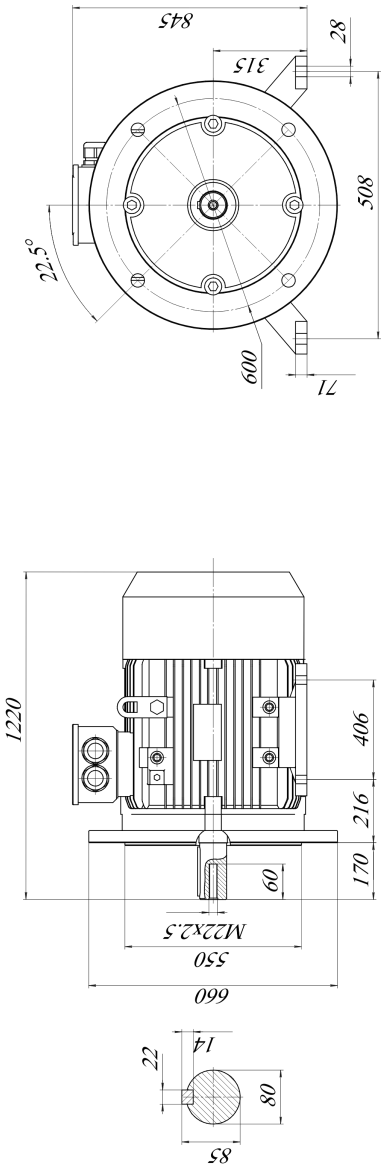


В отсутствие характеристик нагрузки приводимого механизма, заказчик сам несет ответственность за выбор электродвигателя. Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования. Допуски на отклонения технических характеристик согласно ГОСТ 60034-1-2014.

Информацию по не регламентированным ГОСТ размерам уточняйте у Вашего менеджера (могут отличаться в зависимости от производственной площадки)

Согласовано:

Должность	подпись	Ф.И.О.
-----------	---------	--------

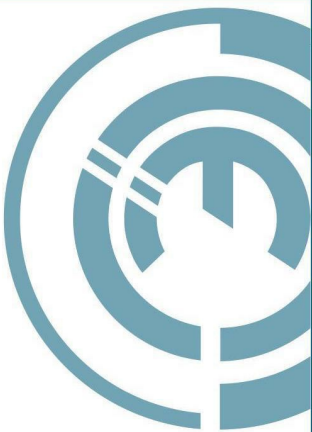

И.И.И. № подл.	Подп. и дата	Взам. инж. №	И.И.И. № подл.	Подп. и дата
----------------	--------------	--------------	----------------	--------------

И.И.И. № подл.	Подп. и дата	Взам. инж. №	И.И.И. № подл.	Подп. и дата
----------------	--------------	--------------	----------------	--------------